




РТкот.2

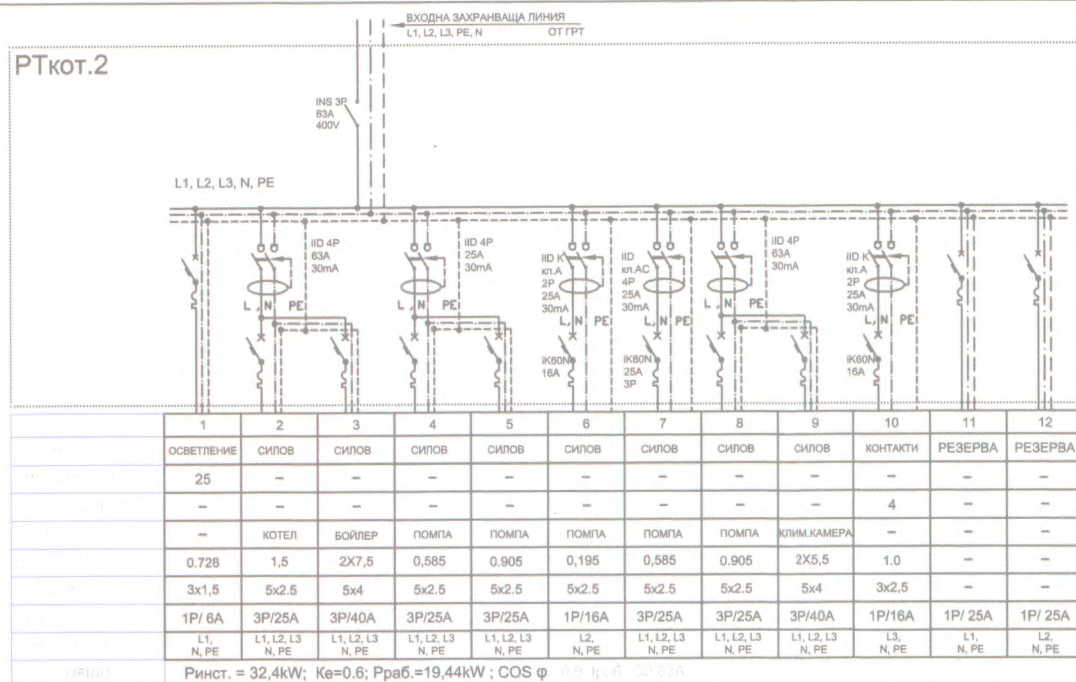


ГРТ

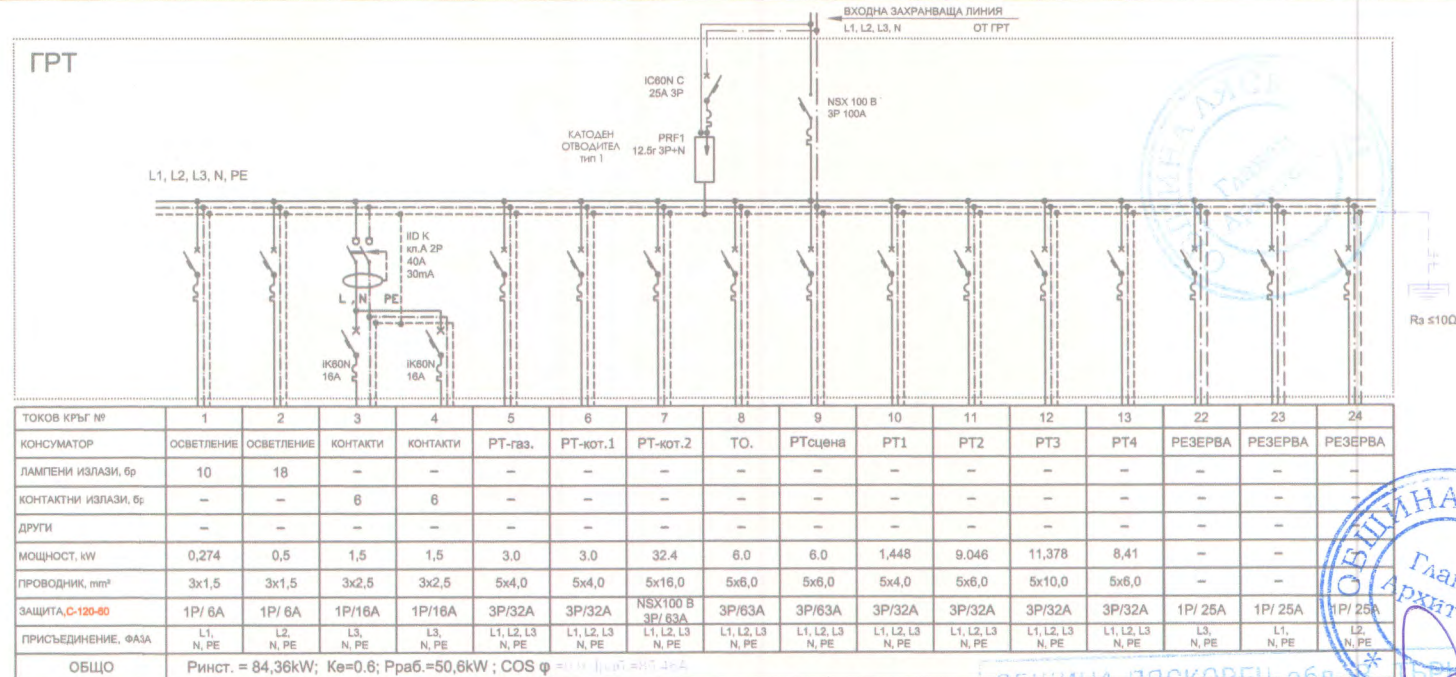

PT1

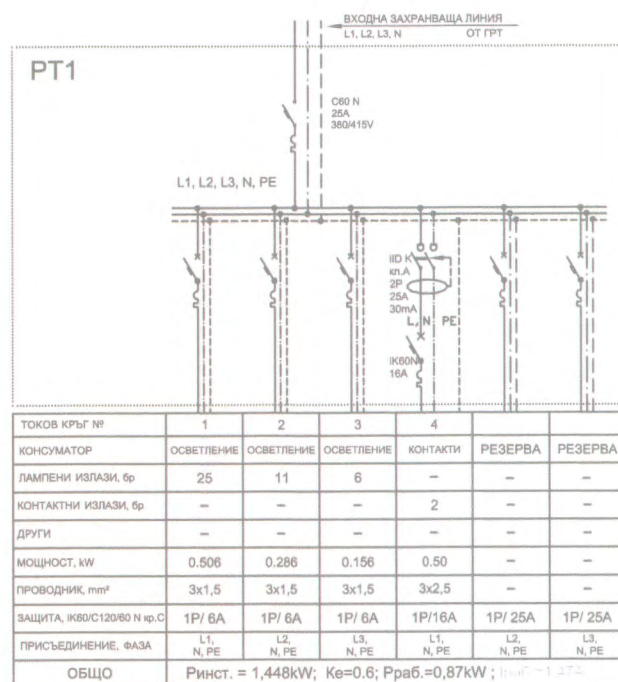


PT2

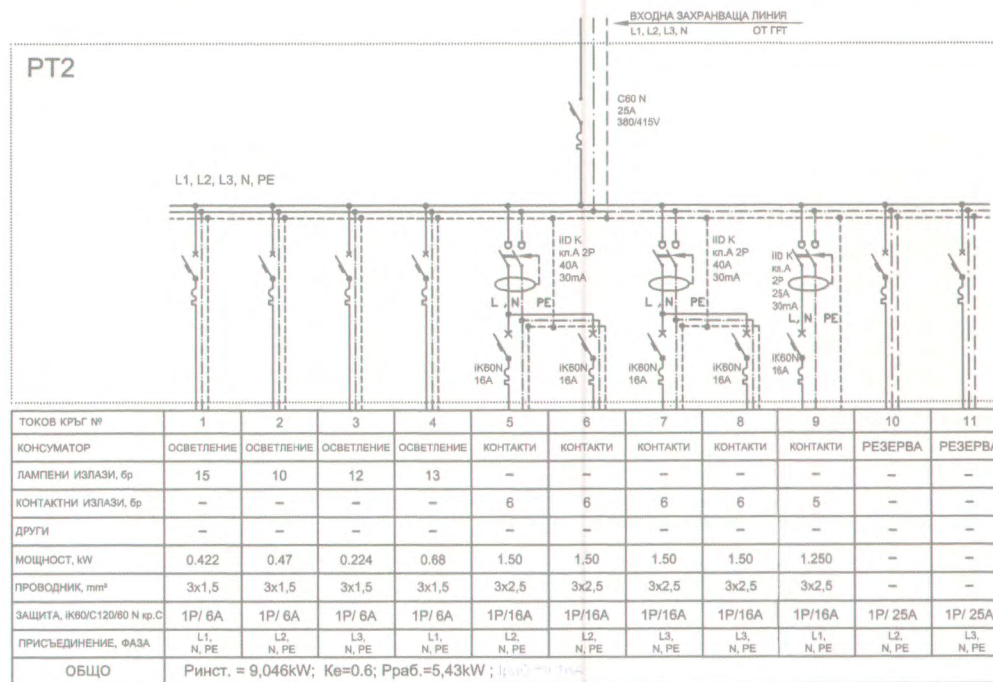


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблата да са от серийно произвеждан, типово изпитан ред 6 съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на IEC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спозени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се произчисли схемата.
6. Корпуса на таблото се съобразява към защитния (заземителен) проводник PE.

PT3

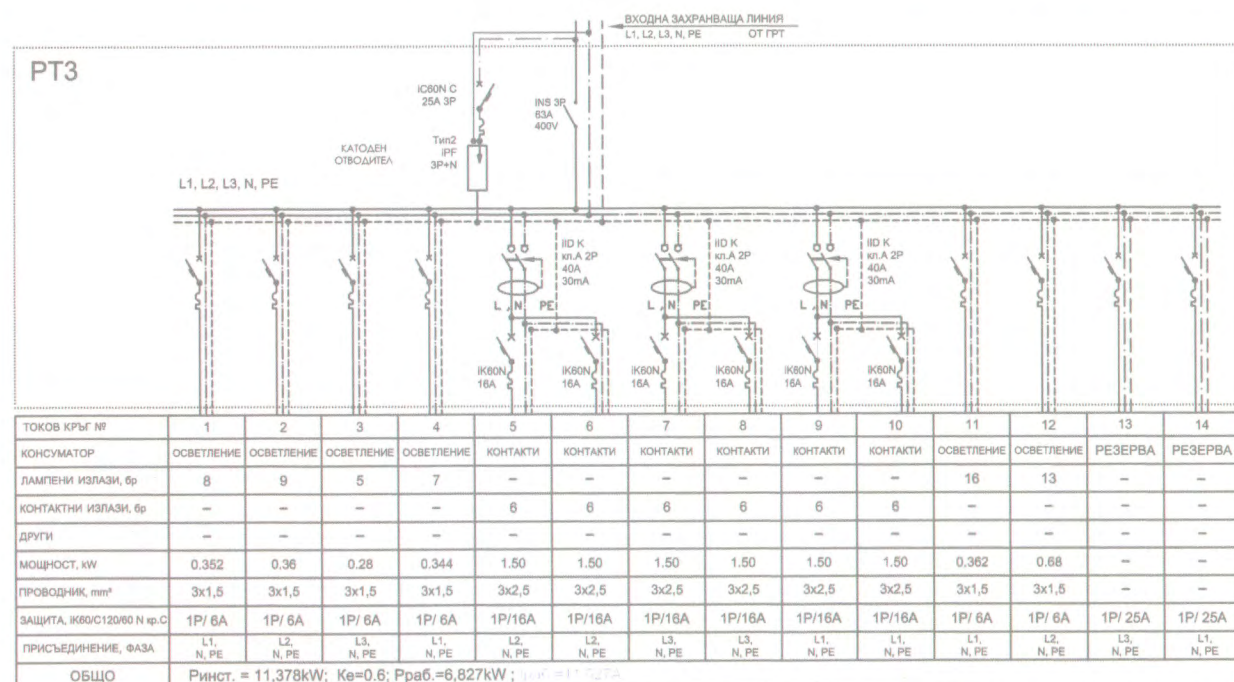

PT4

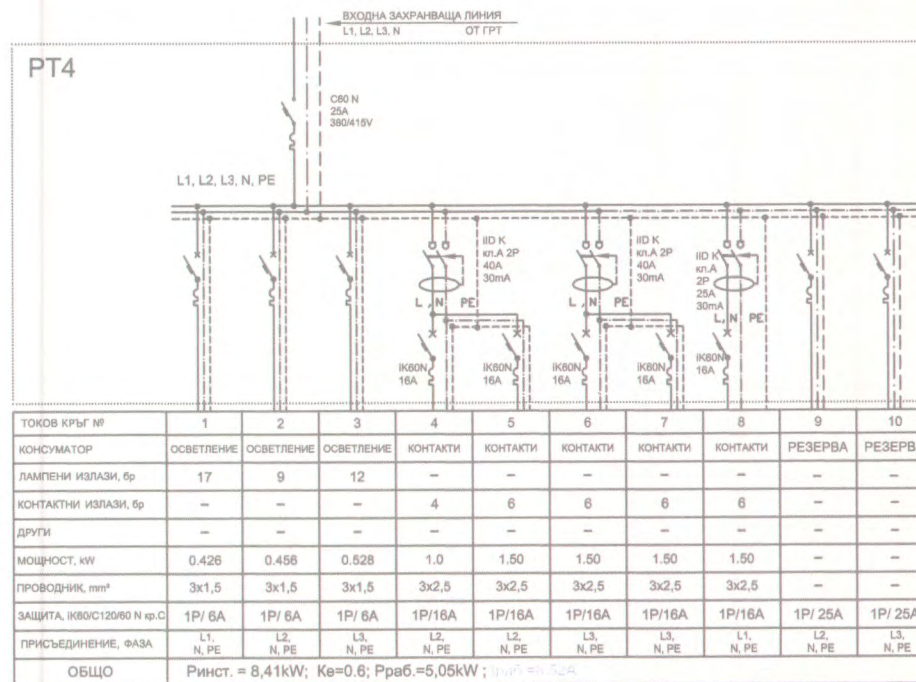

„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870“ - гр. Лясковец“
УПИVII кв.80, гр. Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж: Д-р Ивирна Гецова-Кмет

фаза ТП М 1:1 чертеж 7

част ЕЛ дата 2013 г. в.с.черт 7

Проектант:

