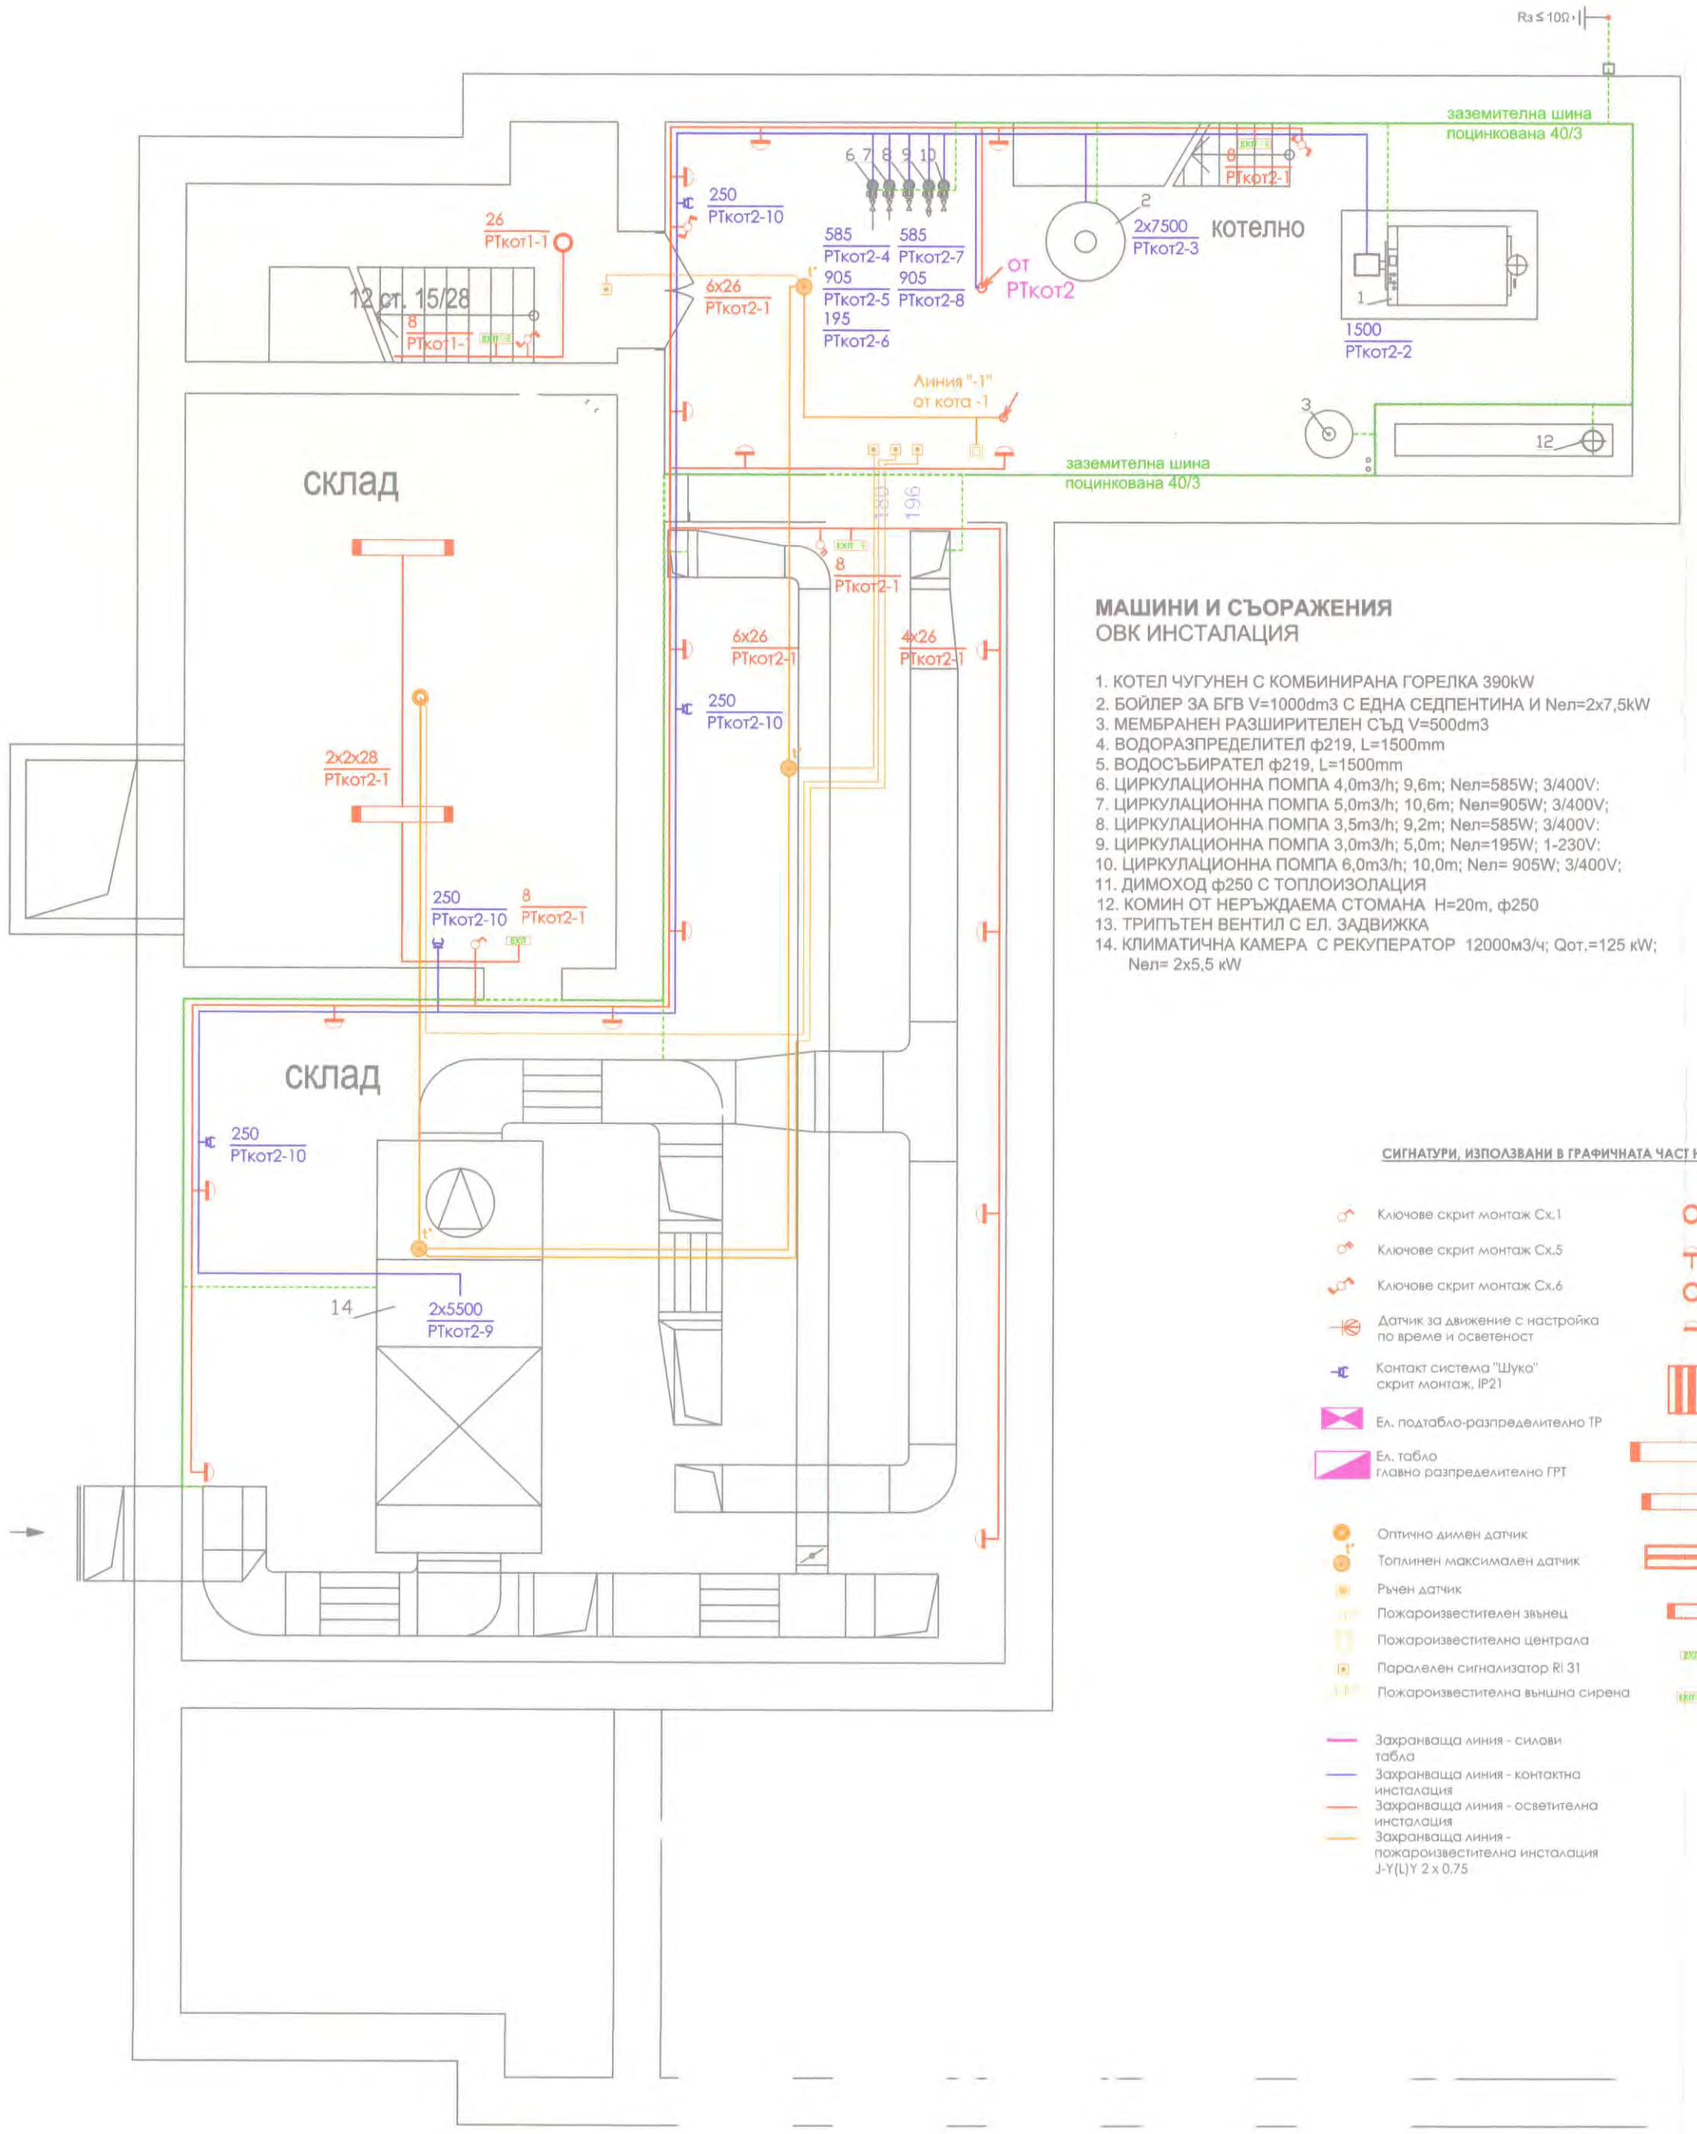

МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ
ОВК ИНСТАЛАЦИЯ

1. КОТЕЛ ЧУГУНЕН С КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА 390kW
2. БОЙЛЕР ЗА БГВ V=1000dm3 С ЕДНА СЕДПЕНТИНА И Nел=2x7,5kW
3. МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=500dm3
4. ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ф219, L=1500mm
5. ВОДОСЪБИРАТЕЛ ф219, L=1500mm
6. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 4,0m3/h; 9,6m; Nел=585W; 3/400V:
7. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 5,0m3/h; 10,6m; Nел=905W; 3/400V;
8. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,5m3/h; 9,2m; Nел=585W; 3/400V:
9. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,0m3/h; 5,0m; Nел=195W; 1-230V:
10. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 6,0m3/h; 10,0m; Nел= 905W; 3/400V;
11. ДИМОХОД ф250 С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
12. КОМИН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА H=20m, ф250
13. ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА
14. КЛИМАТИЧНА КАМЕРА С РЕКУПЕРАТОР 12000м3/ч; Qот.=125 кW; Nел= 2x5,5 кW

СИГНАТУРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА:

- Ключове скрит монтаж Сх.1
- Ключове скрит монтаж Сх.5
- Ключове скрит монтаж Сх.6
- Датчик за движение с настройка по време и осветеност
- Контакт система "Шуко" скрит монтаж, IP21
- Ел. подтабло-разпределително ТР
- Ел. табло главно разпределително ГРТ
- Оптично димен датчик
- Топлинен максимален датчик
- Ръчен датчик
- Пожароизвестителен звънец
- Пожароизвестителна централа
- Паралелен сигнализатор RI 31
- Пожароизвестителна външна сирена
- Захранваща линия - силови табла
- Захранваща линия - контактна инсталация
- Захранваща линия - осветителна инсталация
- Захранваща линия - пожароизвестителна инсталация J-Y(L)Y 2 x 0.75
- Осветително тяло - плафон с ЛНЖ или КЛЛ, 220V
- Осветително тяло - аплик с ЛНЖ или КЛЛ, 220V
- Осветително тяло - плафон с ЛНЖ или КЛЛ, 220V, IP65
- Осветително тяло - аплик с ЛНЖ или КЛЛ, 220V, IP65
- Осветително тяло за вграден монтаж в таван с ЛЛ 4x14W G13
- Осветител с ЛЛ 2x35W IP65 G13
- Осветител с ЛЛ 2x28W IP65 G13
- Осветително тяло за вграден монтаж в таван с ЛЛ 2x28W G13
- Осветително тяло за откр. м-ж IP65 с ЛЛ 2x14W G13

„Еврс Инвест Консулт" ООД
гр.Горна Оряховица
оценка съответствието на инвестиционен проект
със съществените изисквания на строежите
ЛИЦЕНЗ №[illegible]/27/23.12.2010г.
Специалист .....
Управител .....

-2

„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870" - гр. Лясковец". УПИVII,кв.80, гр. Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж	Първи подземен етаж		
фаза ТП	М 1:75	чертеж	1 / 7
част ЕЛ	дата 2013 г.	вс.черт	

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
№ 05345
КИИП
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

съгласували			
	А С	арх. Карастоянов	
	СК,ПБ,ПБЗ	инж. Панайотова	
	ОВИ	инж. Александров	