


СТЕНА ТИП 3- Откос от 1.60м до 2.00м

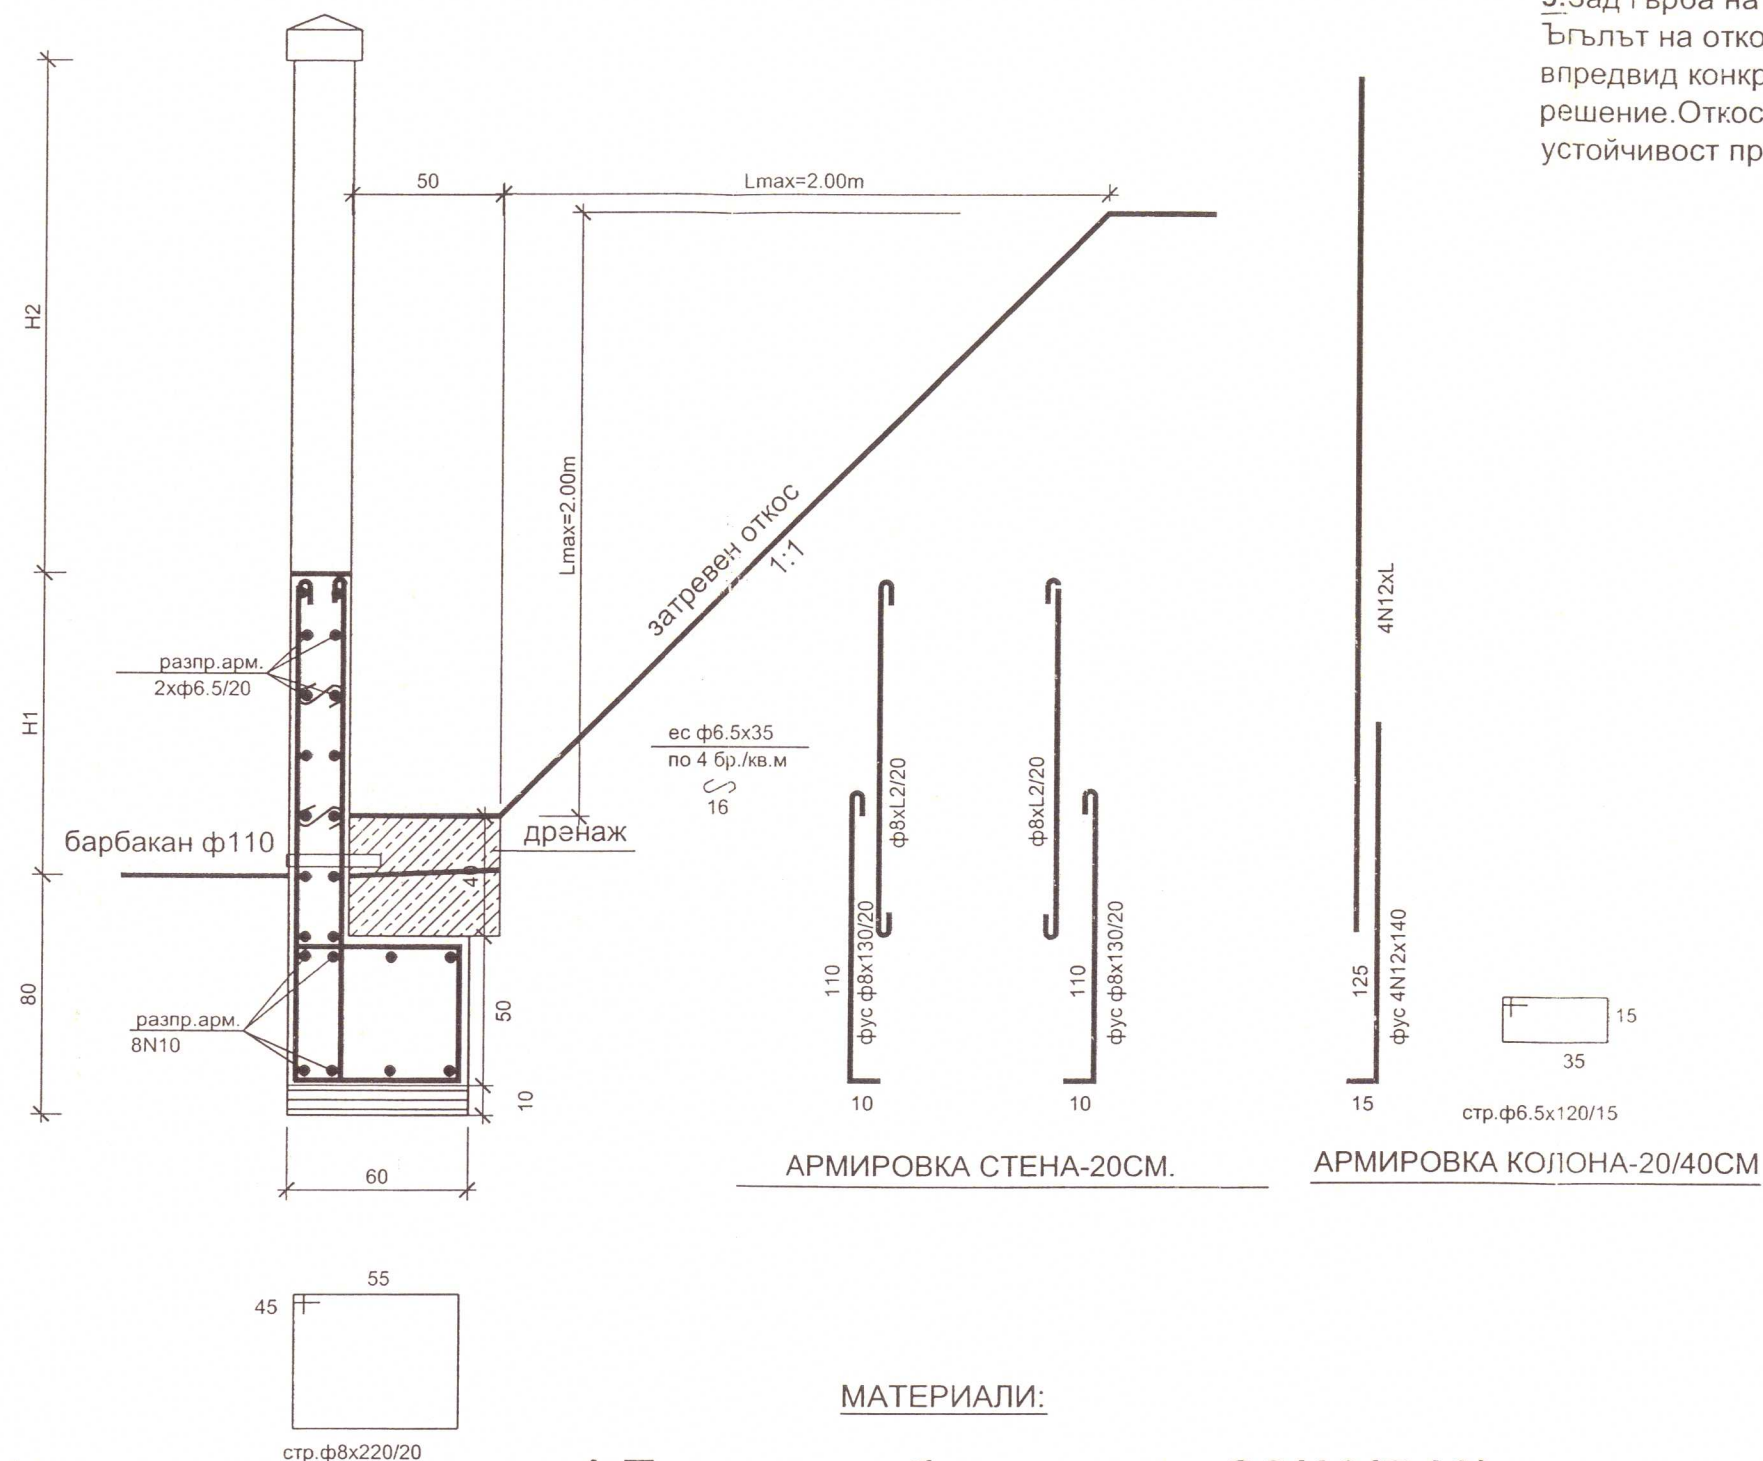

МАТЕРИАЛИ:

- 1.Подложен бетон: клас С8/10(В10)  
2.Бетон: клас С12/15(В15)  
3.Стомана:В235(Ст.А-I(ф) и В420(А-III(N)

- 1.Стените да се изпълнят на секции стъпващи на еднородна здрава почва  
Минимална дълбочина на фундиране -80см
- 2.Поради вариращите размери на стените дължините на арматурата да се уточнят на място за всяка стена.
- 3.Зад гърба на стената да се изпълни дренаж и барбакани ф110 през 340см.  
Ъгълът на откоса е ориентиrowъчен , на място с инженер-геолог при вземане  
впредвид конкретните почвени характеристики ще се вземе окончателно  
решение.Откоса да се уплътни , зачими и да се вземат други мерки за  
устойчивост предписани от инженер-геолога.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  
СЪГЛАСУИМ

по чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство  
и във връзка с Писмено становище на НИКН  
представените графични материали:

Завършил с печат: 33-44-459/03.06.2019

ОДОБРЯВАЩ ОРГАН

**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ**

Регистрационен № 1205

инж. ЕВГЕНИ  
ГЕНОВ ТОТЕВ

*2015* *Г*

...../дата/..... /подпис/.....

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА**

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ:

ОБЕКТ: РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА  
ОГРАДНИ И ПОДПОРНИ ЗИДОВЕ И РИТУАЛНА КЪЩА  
КЪМ ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАС" - ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ОГРАДНА (ПОДПОРНА) СТЕНА - ТИП 3 - РАЗРЕЗ И АРМИРОВКА	М 1:25
--	--------

Часть: КОНСТРУКЦИИ	фаза: техн. проект
--------------------	--------------------

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03263

инж. НИКОЛАЙ  
ГЕНОВ ПИТЕР

СК

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСУВАЛИ:

Архитектура: гл. спец. Св. Бояджиев

арх. Р. Брайнова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Църковно настоятелство  
Църква "Свети Атанас" гр. Лясковец

Съгласен с проекта:

гр. Велико Търново

2014г